



امارت اسلامی افغانستان
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی



د افغانستان اسلامی امارت
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت



د افغان تیلی کام مخابراتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو امریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: تهیه و تدارک 28 عدد بطری 12V-150Amp برای زون لویه پکتیا و زون شمال)

شماره درخواست نرخدهی: { 1390 }

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری: { 1445/5/16 }

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی: { 1402/9/9 }

جنس فوق ضرورت: معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت پاور)

تاریخ ترتیب استعلام: (16 / 5 / 1445)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	بطری خشک 12V/150Amp مطابق مشخصات Leoch_LPFG 12V-150 NPP-FT 12V-150Ah Vision_CT 12V 150x Narada _ Acwe 12V 150Ah براند اصلی با کیفیت ، همراه با ترمینل ، از تولید سال با یکسال رپلیس گرنٹی (مطابق نمونه و سایز) و یا معادل آن	عدد	28		
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد					
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:					
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)					
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)					
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنٹی) بعد از تاریخ اكمال:					
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:					
یاداشت : هرگاه شرکت میخواهند انصراف کند باید از تاریخ استعمال نرخگیری الی دو یوم انصراف خود را بطور رسمی ارایه نماید. شرکت برنده مکلف است که بعد از برنده شدن باید جنس را در ظرف یک هفته ارایه نماید.					

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



FTG12-150Ah

FRONT TERMINAL

SERIES


Characteristics

Nominal voltage	12V (6 cells per unit)	
Nominal capacity at 10 hours rate/10.8V (25°C)	150Ah	
Capacity (25°C)	20 Hours rate/10.8V	159Ah
	5 Hours rate/10.8V	123.5Ah
Terminal type	T16	
Torque	12.3±2.5N.m	
Approx. internal resistance (25°C)	4.5 mΩ	
Dimensions	Length	551±2mm (21.69inch)
	Width	110±2mm (4.33inch)
	Height	287±2mm (11.30inch)
	Total height	287±2mm (11.30inch)
Design Life (stand-by)	JIS at 25°C	12 years
	Eurobat at 20°C	10/12 years
Weight	48.00kg (105.82lbs)±3%	
Nominal operating temperature	25°C±3 (77±5°F)	
Operating temperature range	Discharge	-15°C-50°C (5°F-122°F)
	Charge	-10°C-50°C (14°F-122°F)
	Storage	-20°C-50°C (-4°F-122°F)
Float charging voltage at 25°C	13.5V-13.8V	
Cyclic charging voltage at 25°C	14.4V-14.7V	
Temperature compensation	Float charge	-18mV/°C/Block
	Cycle charge	-30mV/°C/Block
Max. charging current (A)	30A	
Max. discharge current for 5 seconds	1050A	
Self discharge rate (25°C)	<3%/month	
Battery container ABS UL94-HB	V-0 optional	

Overview

NPP Power Front Terminal Series batteries are mainly used in the area of communication. By adopting a new AGM separator and centralized venting system, the battery can be installed in different positions while maintaining high reliability. Available in gel technology also.

Dimensions & Terminal Type (mm)

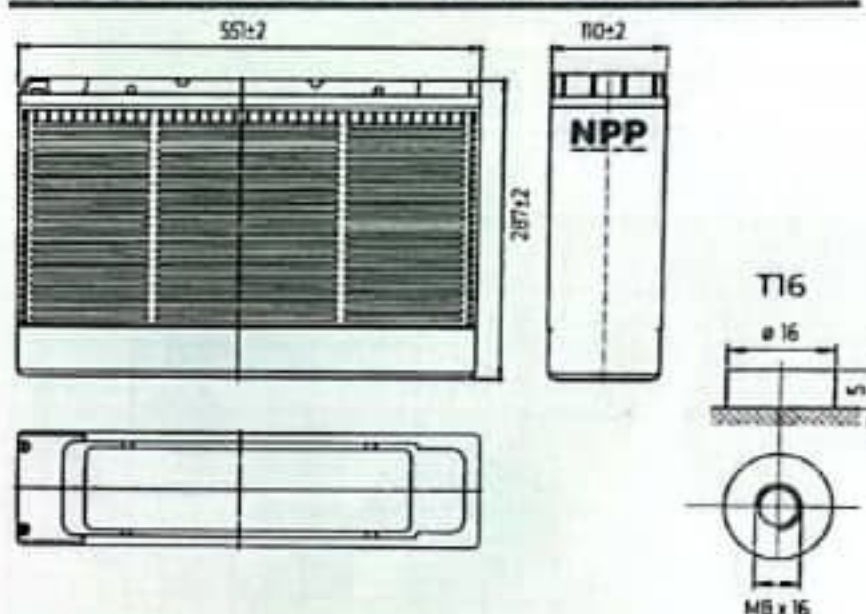

Certification & Compliances



Compliant to: EUROBAT, RoHS, WEEE's and Reach.
Manufactured according to IEC 60896-21 / 22

Construction

Component	Positive Plate	Negative plate	Container	Separator	Electrolyte	Safety valve	Terminal
Raw material	Lead dioxide	Lead	ABS (V-0 opt.)	AGM	Sulfuric Acid Gel	Rubber	Copper

Constant current discharge characteristics at 25°C

F.V/Time	(Ampere/battery)										
	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
9.60V	235	143	88.2	54.8	39.0	30.6	26.0	23.0	18.4	15.3	8.09
9.90V	230	140	86.9	54.5	38.8	30.4	25.9	22.8	18.3	15.2	8.08
10.2V	221	135	84.7	54.0	38.5	30.2	25.7	22.7	18.1	15.2	8.05
10.5V	214	132	82.0	53.2	38.3	30.0	25.5	22.5	18.0	15.1	8.01
10.8V	202	127	79.4	51.8	37.5	29.1	24.7	21.8	17.5	15.0	7.95

Constant power discharge characteristics at 25°C

F.V/Time	(Watts/battery)										
	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
9.60V	2582	1600	1005	635	459	360	307	271	218	182	97.1
9.90V	2521	1568	990	631	456	358	306	270	217	182	96.9
10.2V	2428	1520	965	625	453	355	304	268	215	181	96.6
10.5V	2345	1483	935	616	450	353	301	266	214	180	96.1
10.8V	2221	1429	905	600	441	342	292	258	207	179	95.4

The above characteristics represent average values and can be obtained within three charge and discharge cycles. The batteries must be fully charged before testing. The data in this document is subject to change without notice and become contractual only after written confirmation. Please contact NPP Power for the latest available version.

NPP Power (Vietnam) Co.,Ltd

Lot A22-3, Road C4, Thanh Thanh Cong Industrial Zone,
An Hoa Village, Trung Bang District, Tay Ninh Province,
Vietnam

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.

No.67 Lianglong Road, Huashan Town, Huadu District,
Guangzhou, China
Email: info@npppower.com.cn Tel: +86 20 37887 390