

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : تهیه و تدارک 242 عدد بطری 12 ولت 100 امپیر)

{1470}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/4/12}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/7/13}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت پاور)

تاریخ ترتیب استعلام : (12 / 4 / 1447)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتی/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	بطری اصلی برند و با کیفیت عالی 12v-100Ah LEOCH (LP12-100) یا 12V- (GPG12V100) 100Ah NARADA شوتو یا 12V-100Ah Shoto تولید سال همراه با ترمینل و تولید خط (Manufacture) که از طرف کمپنی قابل تایید باشد. با یک سال رپلیس گرننتی مطابق مشخصات ضمیمه پیشنهاد هذا در مدت دو ماه تهیه گردد	عدد	242		
نوت: ✓ په هره تدارکاتي پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وېل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیو څخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی. ✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یو کال لپاره به د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت د خوش خرید له لاری په تدارکاتي پروسوکی ګډون نه شی کولای. ✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی. ✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.					
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد					
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:					
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)					
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)					
مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:					
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:					

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اكانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - 5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



ATIONS

GENERAL FEATURES


STANDARDS

58
 uplable Power Supply (UPS)
 Power System (EPS)
 ncy backup power supply
 nd security system
 nication power supply
 er supply
 ntrol system


- 10 years design life (25°C)
- Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- Puncture resistant micro-porous glass mat separators extend life
- Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- Designed for a wide range of applications

- Compliance with IEC 60896 s
EU Battery Directive
- UL, CE Approved
- Manufactured in Leoch® IATF
ISO 45001, ISO 9001 and ISO
certified production facilities


Discharge Characteristics

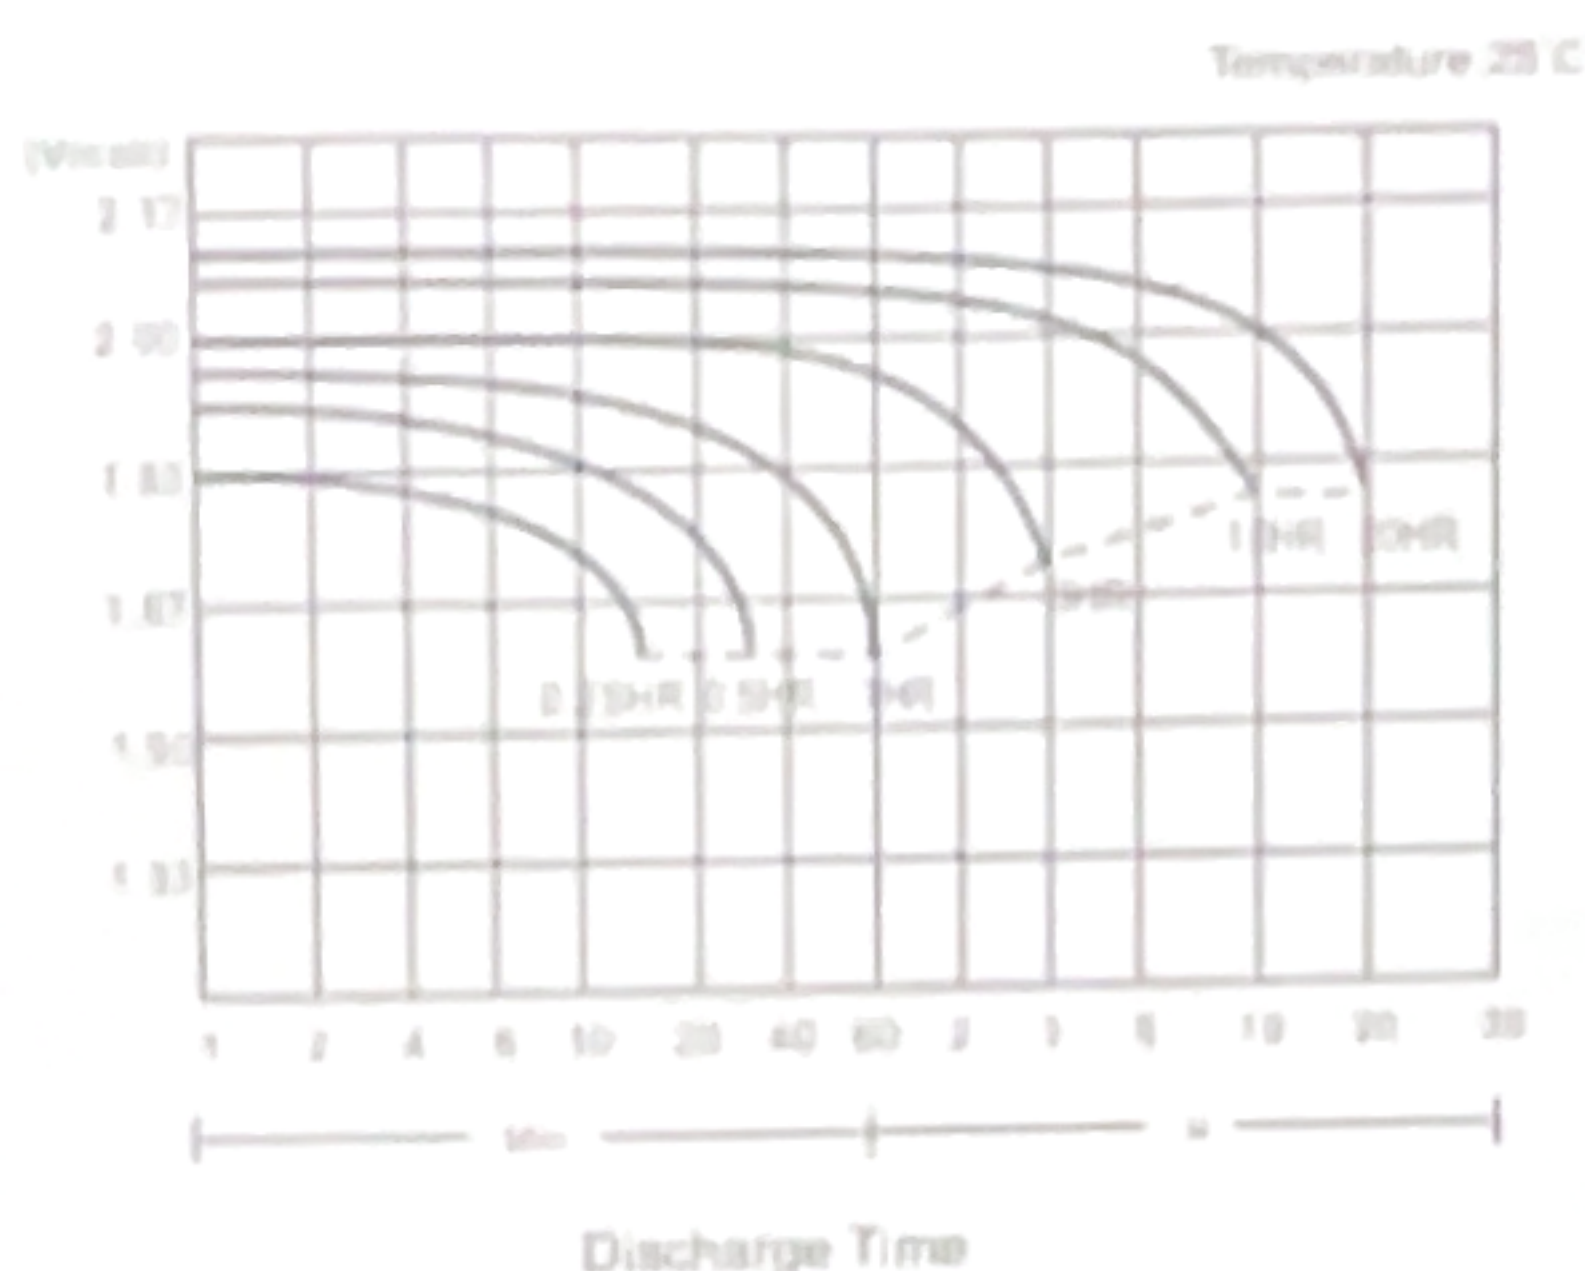


Charging Characteristics

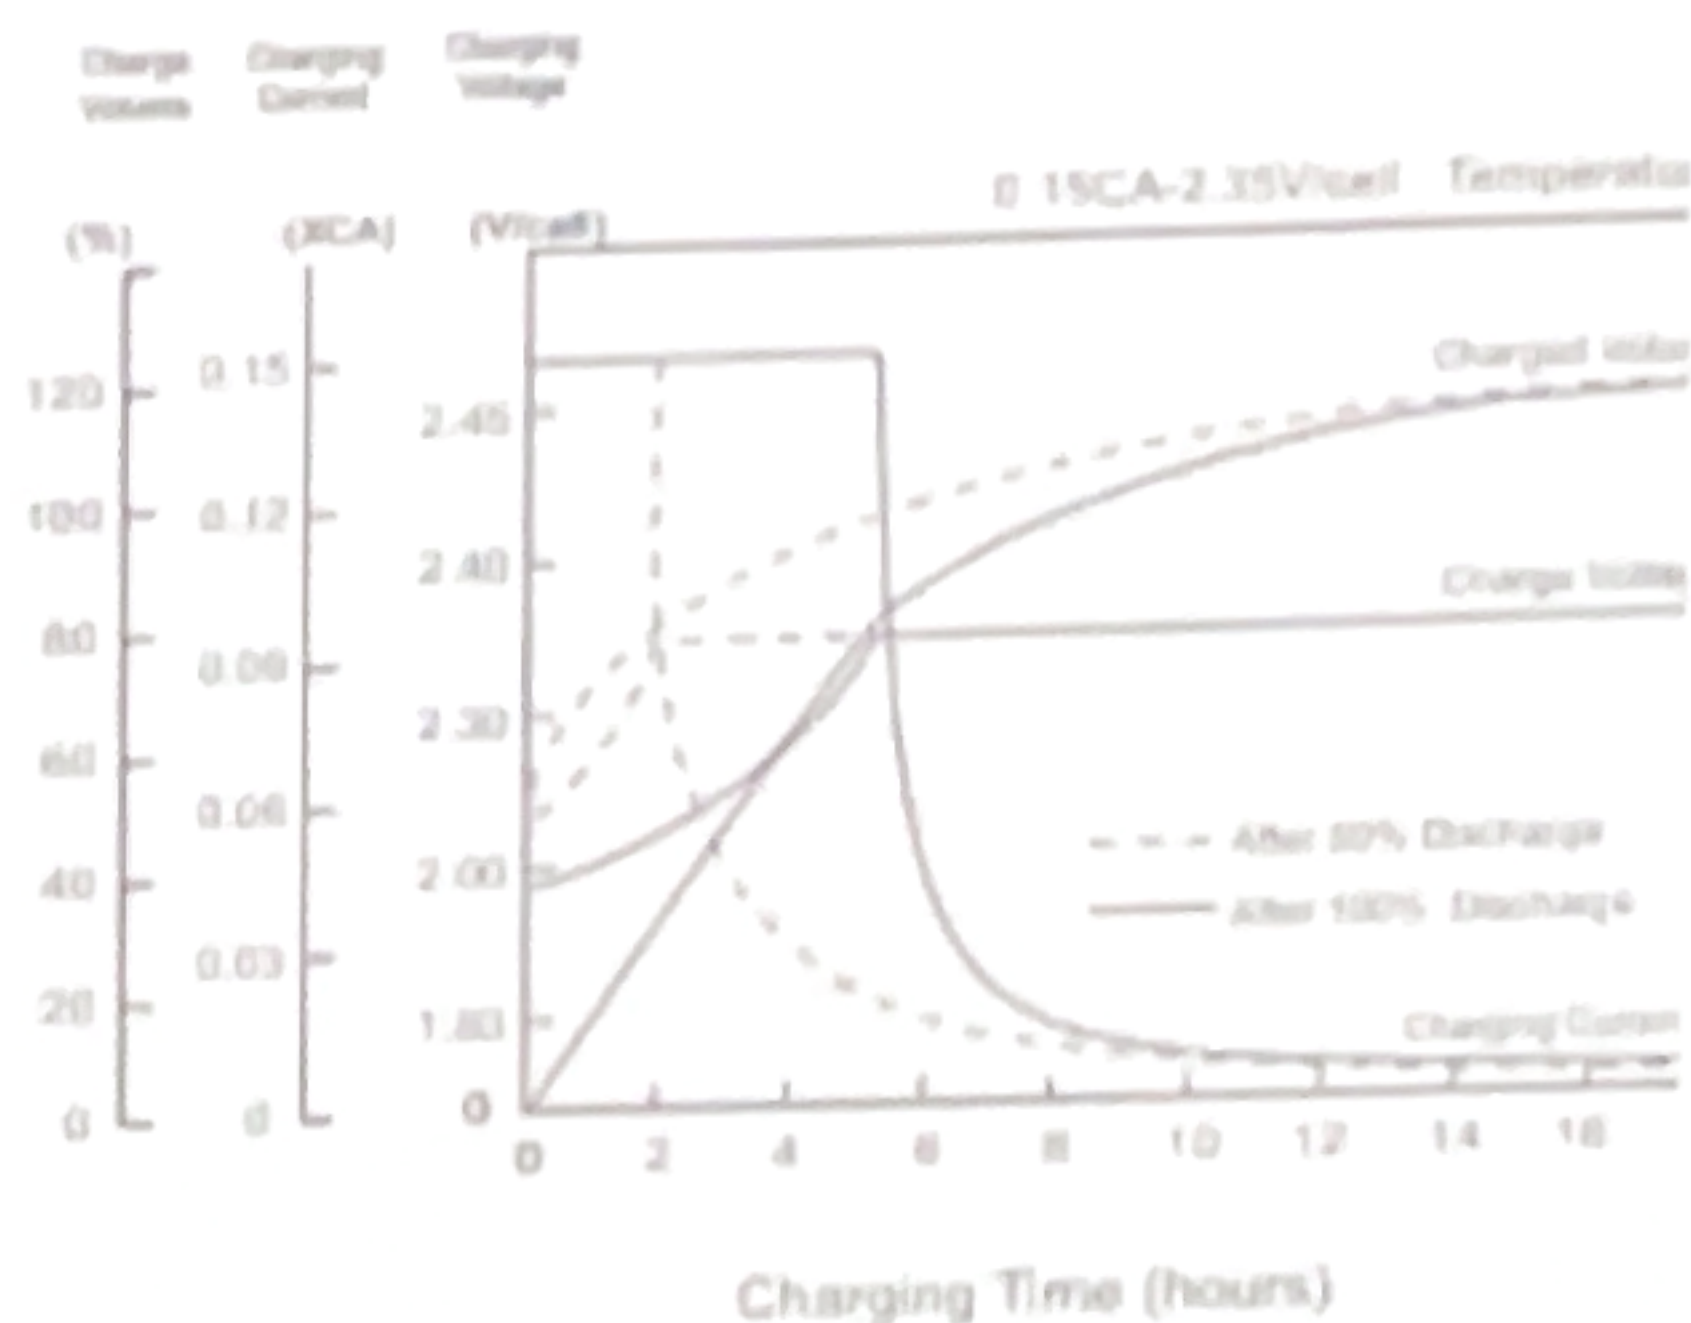



Effects of Temperature on Capacity

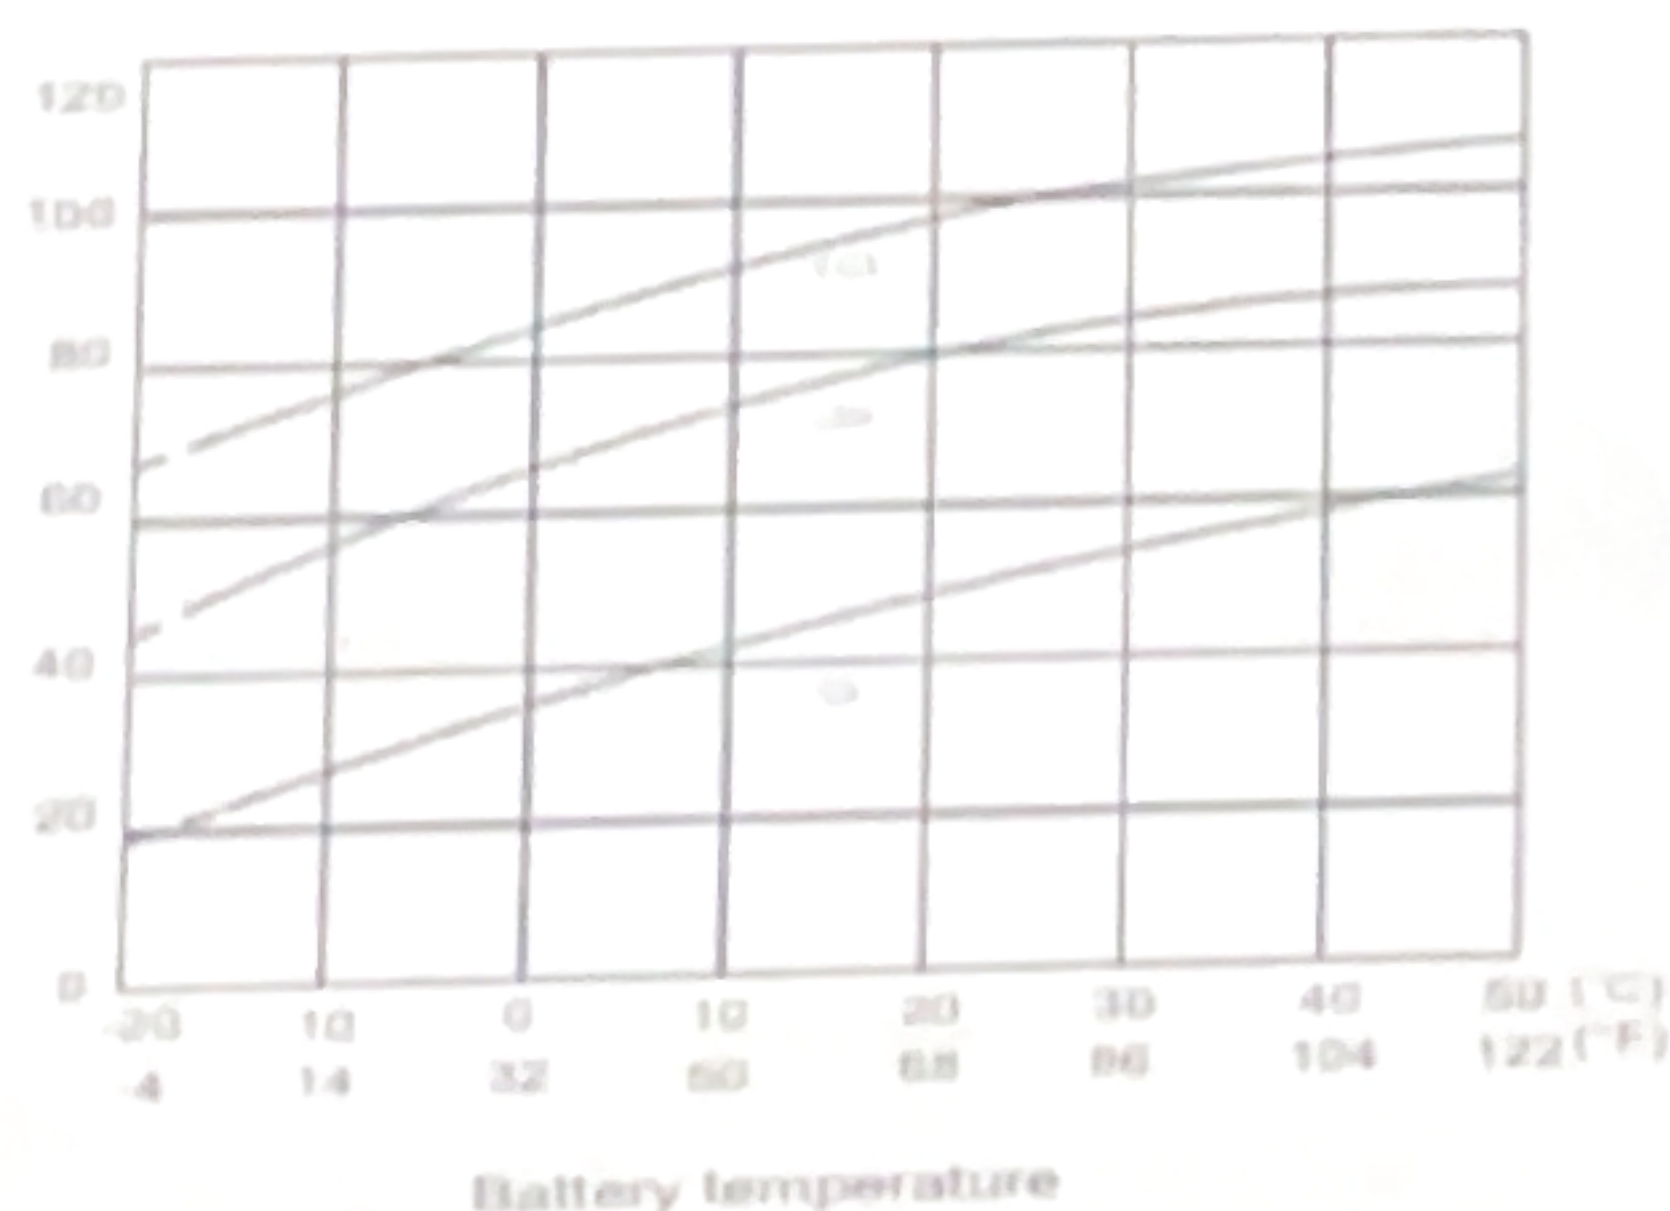

Self Discharge Characteristics

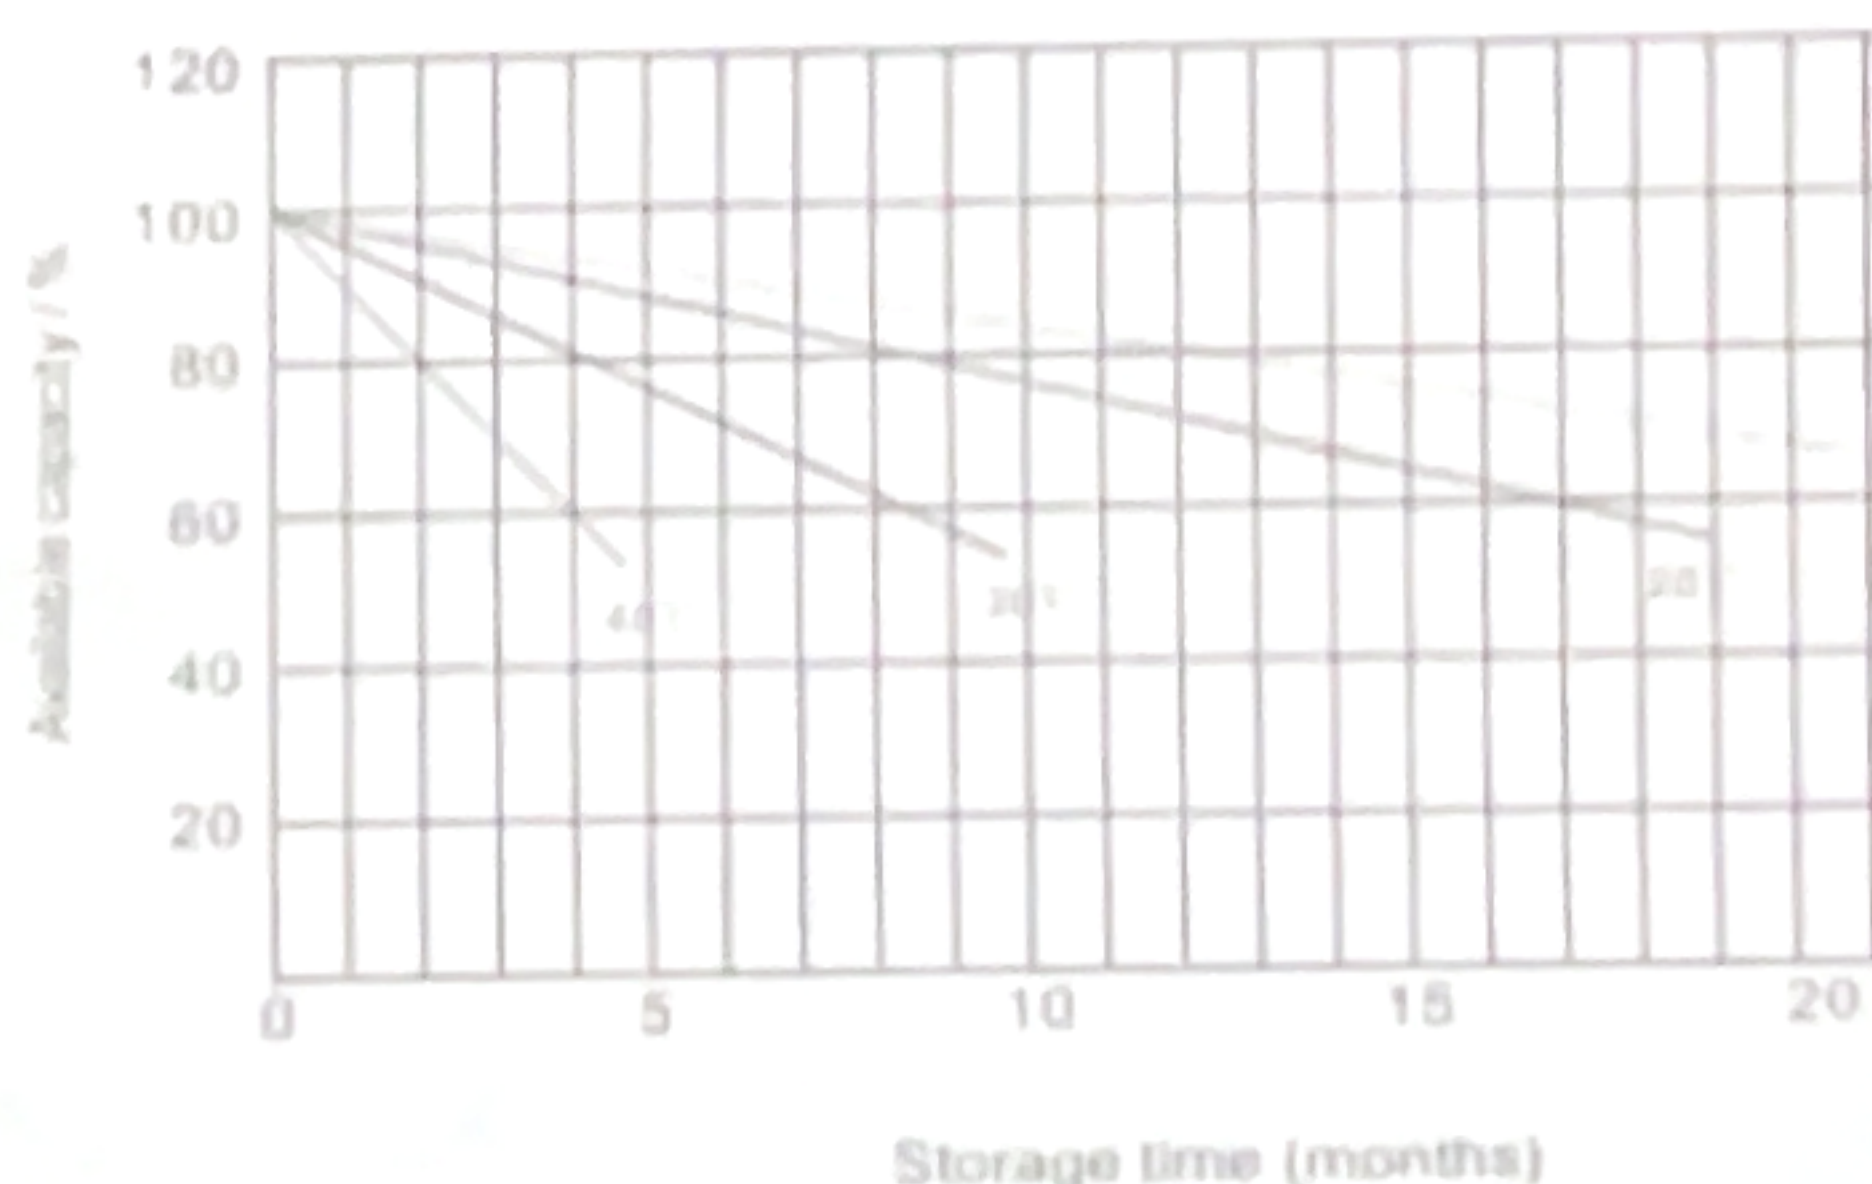

Handwritten signature

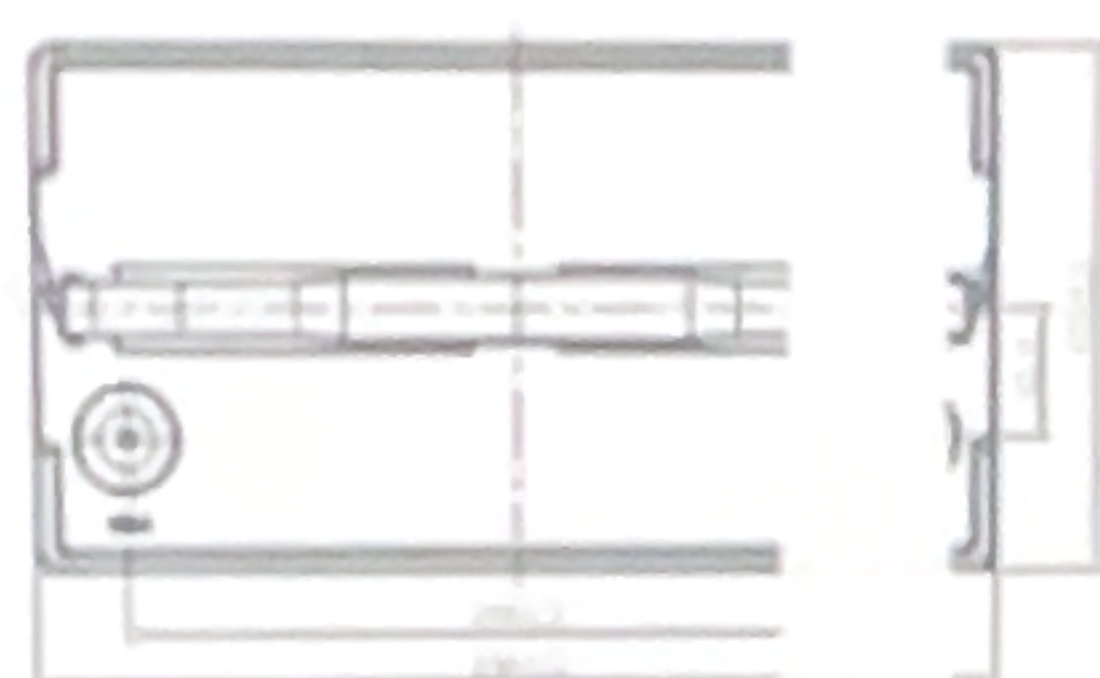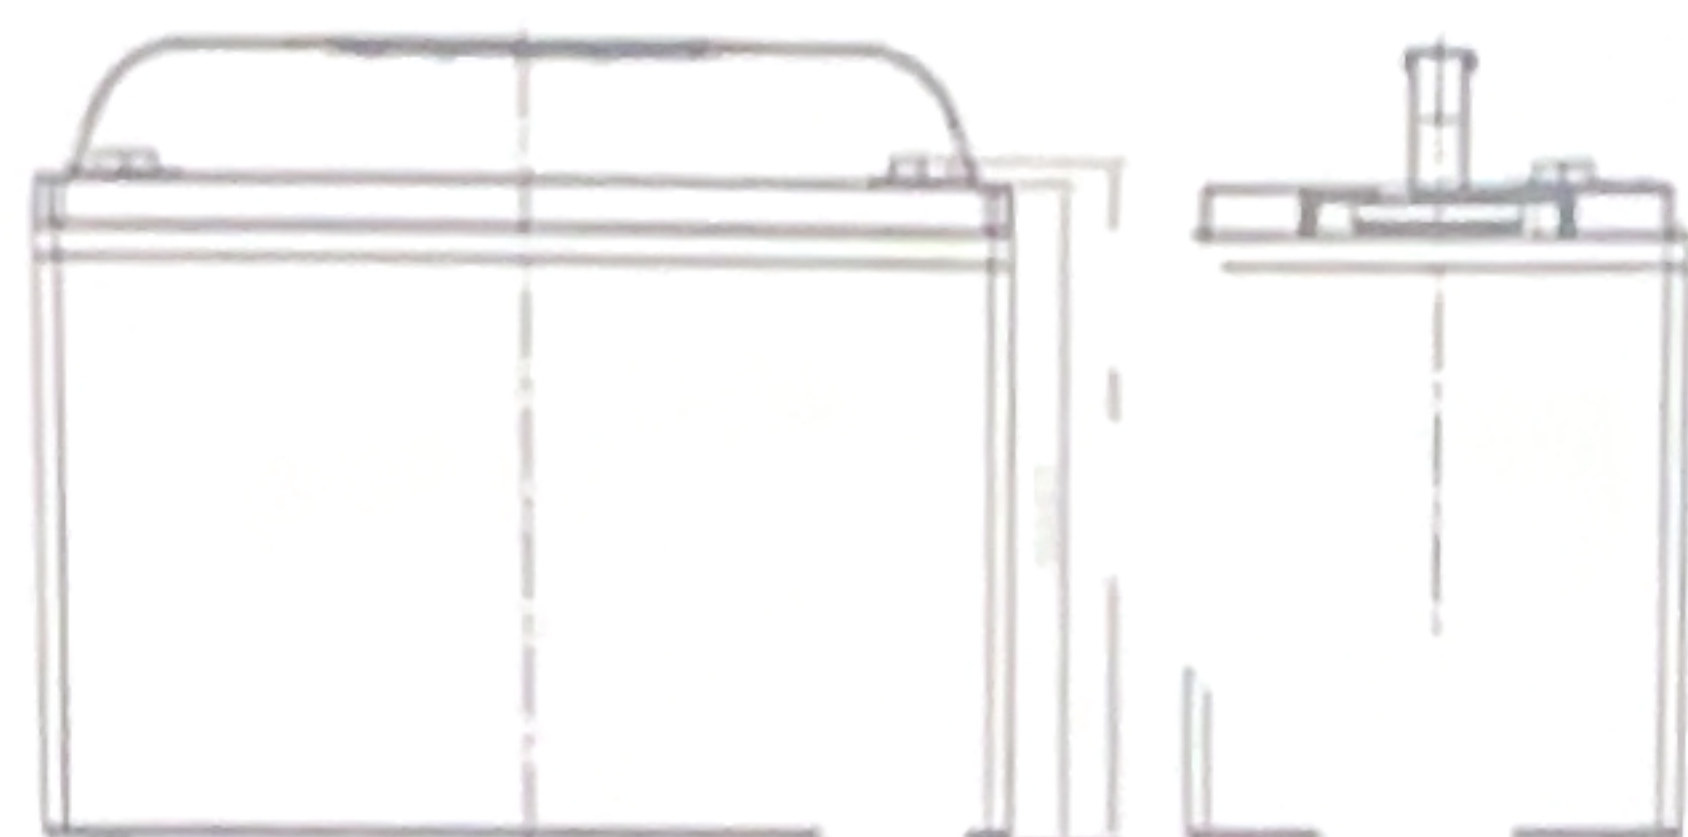

CHARACTERISTICS

Item	Specification	
Rated Voltage	12V	
Nominal Capacity (25°C)	C ₂₀ 1.80V/cell	100Ah
Dimension	Length	330mm (13.0inch)
	Width	173mm (6.81inch)
	Container Height	213mm (8.39inch)
	Total Height	220mm (8.66inch)
Approx Weight	28.5kg (62.8lbs)	
Terminal	T11(M8)	
Container Material	ABS (UL94 HB or V-0 optional)	
Short-circuit current	2000A	
Internal Resistance (25°C)	Approx 4.9 mΩ (Fully charged)	
Operating Temp. Range	Discharge	-15~50°C (5~122°F)
	Charge	-20~40°C (-4~104°F)
	Storage	-15~40°C (5~104°F)
Nominal Operating Temp. Range	25±3°C (77±5°F)	
Max Charging Current (25°C)	0.3C	
Charge voltage (25°C)	Standby Use	Cycle Use
	2.25-2.30V/cell	2.35-2.40V/cell
Temp. Coefficient	-3mV/cell/°C	-5mV/cell/°C
	40°C (104°F)	103%
Effect of temp. to Capacity	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	88%
Self Discharge	≤3% per month at 25°C (77°F). LP series batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F) and then a freshening charge is required. For higher temperatures the time interval will be shorter.	

DISCHARGE TABLE

Constant Current Discharge (Amperes) at 25°C (77°F)

F V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	105.7	139.2	125.7	98.9	88.4	64.6	54.7	39.7	33.4	24.5	19.2	16.7	14.7	11.3	9.36	4.96
1.80V/cell	222.6	158.0	142.4	111.8	96.2	68.5	56.7	41.0	34.4	26.6	20.5	17.5	15.8	11.9	10.0	5.15
1.75V/cell	241.8	171.3	154.2	120.7	98.2	71.0	59.5	43.1	36.3	27.1	20.9	17.8	15.9	11.9	10.1	5.20
1.70V/cell	258.5	182.7	163.8	127.9	100.2	72.4	60.7	44.0	37.0	27.6	21.2	18.1	16.0	12.1	10.2	5.25
1.67V/cell	267.5	188.5	168.6	131.4	101.6	73.4	61.6	44.6	37.5	27.9	21.6	18.5	16.1	12.3	10.3	5.31
1.60V/cell	277.0	194.9	173.8	134.8	103.1	74.5	62.5	45.3	38.1	28.1	21.8	18.8	16.2	12.5	10.4	5.38

Constant Power Discharge (Watts/cell) at 25°C (77°F)

F V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	365.6	261.8	238.0	188.0	168.9	124.3	105.9	77.0	64.9	47.8	37.7	32.8	29.0	22.4	18.6	9.89
1.80V/cell	408.9	292.9	266.2	210.3	182.4	130.8	109.1	79.2	66.7	51.7	40.1	34.4	31.1	23.5	19.5	10.2
1.75V/cell	436.5	312.6	284.1	224.5	184.7	134.7	114.0	82.9	69.9	52.5	40.7	34.9	31.2	23.6	19.6	10.3
1.70V/cell	458.8	326.6	298.7	236.0	188.8	136.5	115.6	84.1	71.0	53.3	41.2	35.3	31.3	23.9	19.8	10.4
1.67V/cell	466.3	334.0	303.6	239.8	188.2	137.7	116.7	84.9	71.8	53.6	41.7	35.9	31.4	24.2	20.0	10.5
1.60V/cell	472.8	338.7	307.8	243.2	189.0	138.4	117.5	85.6	72.3	53.8	42.0	36.3	31.5	24.5	20.2	10.6

Handwritten signature or mark.