



د افغانستان اسلامي امارت
د امارتي شرکتونو لوي رياست
افغان ټيلي کام مخابراتي شرکت

تعدیل شماره 1

د افغان ټيلي کام مخابراتي امارتي شرکت د سلام شبکې اړوند د سايتونو جنراتورونو لپاره د مختلف ظرفيت لرونکي د تيلو ټانکيو تهيه او تدارک قرارداد ډول : بيع مطلق

آدرس اداره: محمد جان خان وات تعمير پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان ټيلي کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

شماره داوطلبی: AFTEL/1405/G-06/NCB

تاریخ صدور: 1405-3-13





تعدیل شماره 1:

پروژه: د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت د سلام شبکې اړوند د سایتونو جنراټورونو لپاره د مختلف ظرفیت لرونکي د ټیلو ټانکیو تهیه او تدارک داوطلبی شماره: AFTEL/1405/G-06/NCB د پورته ذکر سوي پروژي په شرطپاڼه کي لاندې تعديلات راغلي دي

تعدیل	اصل	مواد شرط نامه
<p>جدول قیمت دهی مندرج شرطنامه اصلاح گردیده و ضم تعدیل میباشد.</p> <p>نوت: داوطلبان محترم مکلف اند در روشنی مشخصات تخنیکي اصلاح شده ضمیمه شرطنامه را مطالعه و بعد نرخ های خویش را در جدول قیمت دهی که درج این تعدیل است ارایه نمایند</p>	<p>جدول قیمت دهی مندرج شرطنامه (صفحه 33، 34، 35) (باطل و فاقد اعتبار نیست)</p>	<p>قسمت چهارم: فورمه اجناس/04 جدول قیمت اجناسیکه در بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته و وارد میگردد</p>

نوت: د شرطپاڼي نور موارد په خپل ځاي پاته دي.

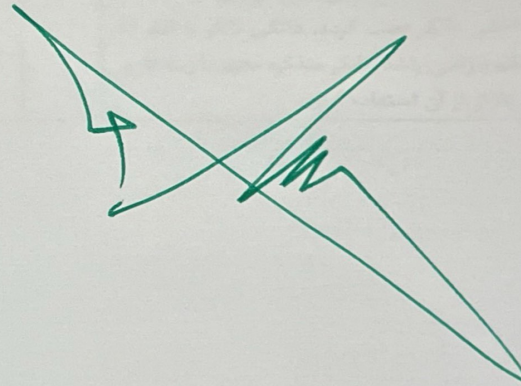

ضمیمه تعدیل

جدول قیمت اجناسکه در بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته شده و وارد میگردد

فورمه اجناس/04


تاریخ: / / 1405

داوطلبی شماره: AFTEL/1405/G-06/NCB

جدول قیمت دهی نیازمندی با شرایط تجارتي بين المللی (Incoterms) به شکل DDP-2015

شماره	د توکو نوم	تخنيکي مشخصات	واحد	اندازه / ارقام	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف	قیمت مجموعی به افغانی
1	تانکی ذخیره ویرل نوع (استوانه بی) به ظرفیت 5000 لیتر	طول داخلی تانکر 2.8 سانتی، قطر داخلی تانکر 150 سانتی، آهن ساخت تانکر ذخیره تیل دارای ضخامت 3.8 ملی متر اصلی و جدید باشد، زانو خم مطابق استندرد، دارای فلق (کلین اوت) 1.5 یک نیم اینچ اصلی جستی جهت شستشو و پاک کاری تانکر ذخیره باشد، دارای لوله های رفت 1 (یک اینچ) و شیر دان برنجی اصلی باشد، لوله خروجی تانکر باید 10 سانتی بلندتر از قسمت تحتانی ذخیره نصب گردد و همچنان لوله پس رفت تیل جنراتور در قسمت فوقانی ذخیره نصب گردد، تانکر اول باید با ضد زنگ و سپس با رنگ فولادی اصلی رنگمالی گردد، تانکر دارای سه پایه (کنده بی) که از سطح زمین 20 سانتی بلندتر باشد، نصب یک عدد عمق سنج فولادی که مجهز با (سانتی متر) بوده در قسمت وسط داخلی تانکر نصب گردد، دانکی تانکر با قطر 40 سانتی متر که مجهز با سرپوش مستحکم و زلفی باشد، تانکر متذکره مجهز با زینه فلزی بوده که جهت چک نمودن تیل داخل تانکر از آن استفاده گردد،	پایه	100			



2	<p>تانکی ذخیره دیزل نوع (استوانه بی) به ظرفیت 2000 لیتر</p>	<ul style="list-style-type: none"> • طول داخلی تانکر 177 سانتی متر باشد. • قطر داخلی تانکر 120 سانتی متر باشد. • آهن ساخت تانکر ذخیره تیل دارای ضخامت 2.8 میلی متر اصلی و جدید باشد • زانو خم مطابق استاندارد. • دارای فلنج (کلین اوت) 1.5 یک نیم اینچ جستی جهت شستشو و پاک کاری تانکر ذخیره باشد. • دارای لوله های رفت 1 (یک اینچ) و شیر دان برنجی اصلی باشد. • لوله خروجی تانکر باید 10 سانتی بلندتر از قسمت تختانی ذخیره نصب گردد و همچنان لوله پس رفت تیل جنراتور در قسمت فوقانی ذخیره نصب گردد. • تانکر اول باید با ضد زنگ و سپس با رنگ فولادی اصلی رنگمالی گردد. • تانکر دارای دو پایه (کنده بی) که از سطح زمین 20 سانتی بلندتر باشد. • نصب یک عدد عمق سنج فولادی که مجهز با (سانتی متر) بوده در قسمت وسط داخلی تانکر نصب گردد. • دانکی تانکر با قطر 40 سانتی متر که مجهز با سرپوش مستحکم و زلفی باشد. • تانکر متذکره مجهز با زینه فلزی بوده که جهت چک نمودن تیل داخل تانکر از آن استفاده گردد. 	پایه	600		
3	<p>تانکی ذخیره دیزل نوع (استوانه بی) به ظرفیت 3000 لیتر</p>	<ul style="list-style-type: none"> • طول داخلی تانکر 230 سانتی متر باشد. • قطر داخلی تانکر 129 سانتی متر باشد. • مجموع حجم آن 3000 لیتر باشد. • آهن ساخت تانکر ذخیره تیل دارای ضخامت 3.8 میلی متر اصلی و جدید باشد • زانو خم مطابق استاندارد. • دارای فلنج (کلین اوت) 1.5 یک نیم اینچ اصلی جستی جهت شستشو و پاک کاری تانکر ذخیره • دارای لوله های رفت 1 (یک اینچ) و شیر دان برنجی اصلی باشد. • لوله خروجی تانکر باید 10 سانتی بلندتر از قسمت تختانی ذخیره نصب گردد و همچنان لوله پس رفت تیل جنراتور در قسمت فوقانی ذخیره نصب گردد. • تانکر اول باید با ضد زنگ و سپس با رنگ فولادی اصلی رنگمالی گردد. • تانکر دارای دو پایه (کنده بی) که از سطح زمین 20 سانتی بلندتر باشد. • نصب یک عدد عمق سنج فولادی که مجهز با (سانتی متر) بوده در قسمت وسط داخلی تانکر نصب گردد. • دانکی تانکر با قطر 40 سانتی متر که مجهز با سرپوش مستحکم و زلفی باشد. • تانکر متذکره مجهز با زینه فلزی جهت چک نمودن تیل داخل تانکر از آن استفاده گردد. 	پایه	200		

		قیمت مجموعی به شمول تمام مصارفات و مالیات (به عدد) افغانی
		قیمت مجموعی به شمول تمام مصارفات و مالیات (به حروف) افغانی

تاریخ:

عنوان وظیفه

امضای شخص با صلاحیت:

نام داوطلب: